


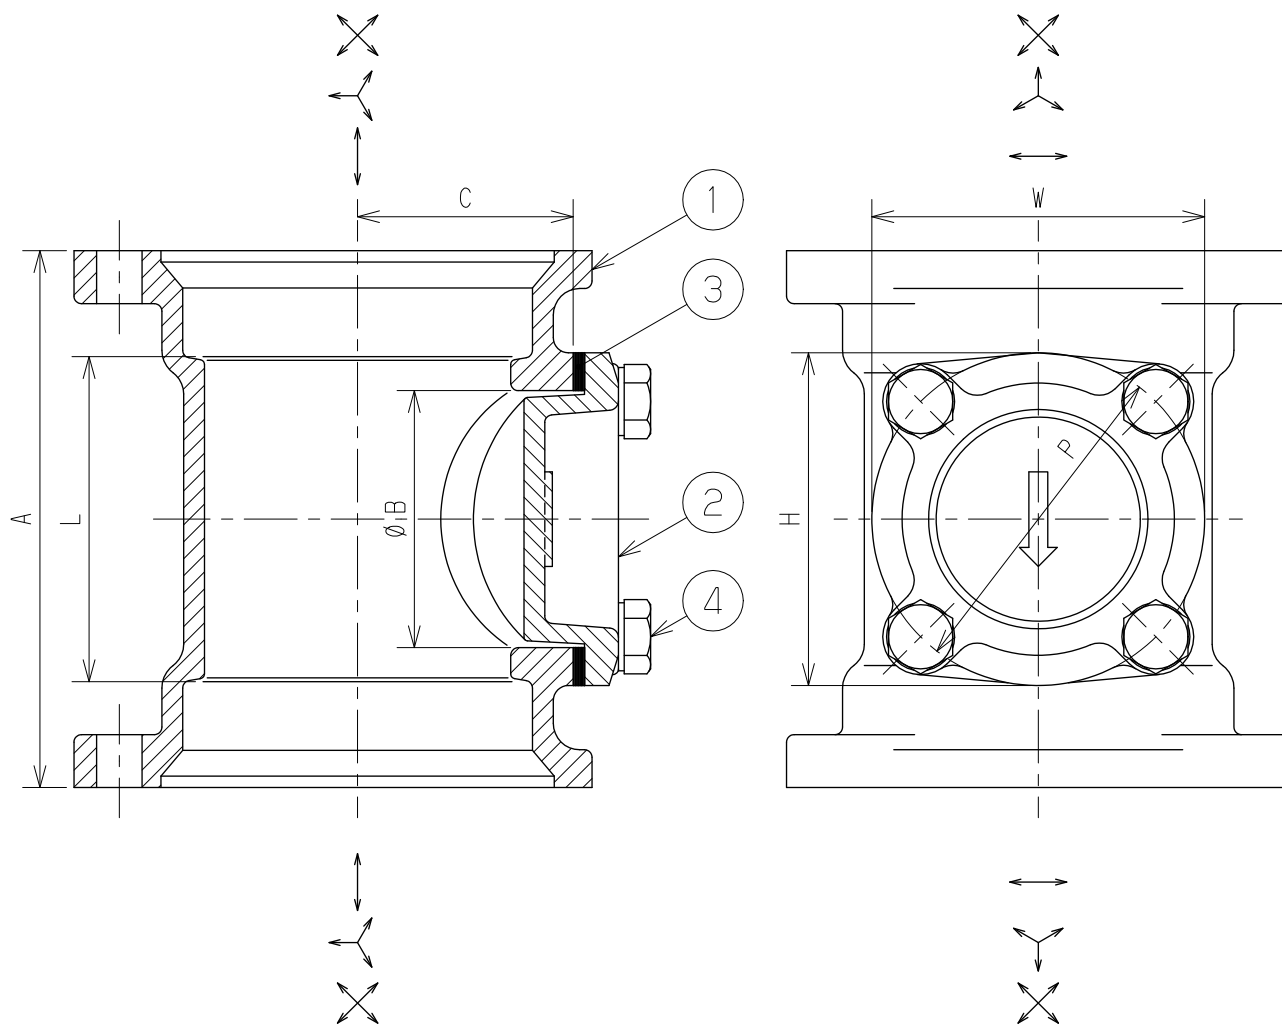

単位：mm

図面番号	呼 び		A	B	C	L	H	W	P	フタ用SUS 六角ボルト
	A (mm)	B (in)								
G 3 1 - 0 1	5 0	2	1 0 4	4 2	4 2	6 0	6 0	6 0	6 0	M 8 × 2 0
G 3 1 - 0 2	6 5	2 1/2	1 2 2	5 3	5 0	7 2	7 3	7 3	7 3	
G 3 1 - 0 3	8 0	3	1 4 2	6 8	5 7	8 6	8 8	8 8	8 8	M 1 0 × 2 0
G 3 1 - 0 4	1 0 0	4	1 6 8	8 1	7 0	1 0 2	1 0 3	1 0 3	1 0 3	
G 3 1 - 0 5	1 2 5	5	1 9 6	1 0 5	8 8	1 2 1	1 2 8	1 2 8	1 2 8	M 1 0 × 2 5
G 3 1 - 0 6	1 5 0	6	2 3 0	1 3 1	1 0 0	1 5 2	1 5 6	1 5 6	1 5 6	
※ G 3 1 - 0 7	2 0 0	8	2 7 2	1 5 5	1 2 2	1 7 6	1 8 7	1 8 7	1 8 7	M 1 0 × 3 0

注記 1. 本体とフタの表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装（グレー色）

2. フタを本体に取付ける際はフタの向きとパッキン面に異物が無いことを確認してください。

3. 六角ボルトを片締めにならないよう均等に締付けてください。（締付けトルクは10N・m）

4. 必要に応じてフタ用SUS六角ボルトにグリース等の潤滑油を塗布してください。

5. ※印は当社のオリジナル製品です。

5					名称	排水鋼管用可とう継手本体 掃除口付ソケット (COS)				
4	座金組込六角ボルト	SUS304	4		図番	G 3 1	尺度	承認	確認	作成
3	パッキン	EPDM	1		作成	2024.08.21	Free	小国	西	野村
2	フタ	FC150	1	JIS G 5501	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
1	本体	FC150	1	JIS G 5501						
No	部 品 名	材 質	数 量	備 考						